



## 1. Расположение блока подмеса свежего воздуха.

Блок подмеса имеет пластиковые ушки для крепления и может быть закреплен, как на стене так и на внешнем блоке (как на рисунке):

1. Отверните саморез крышки внешнего блока.
2. Зафиксируйте устройство, используя это место под саморез.

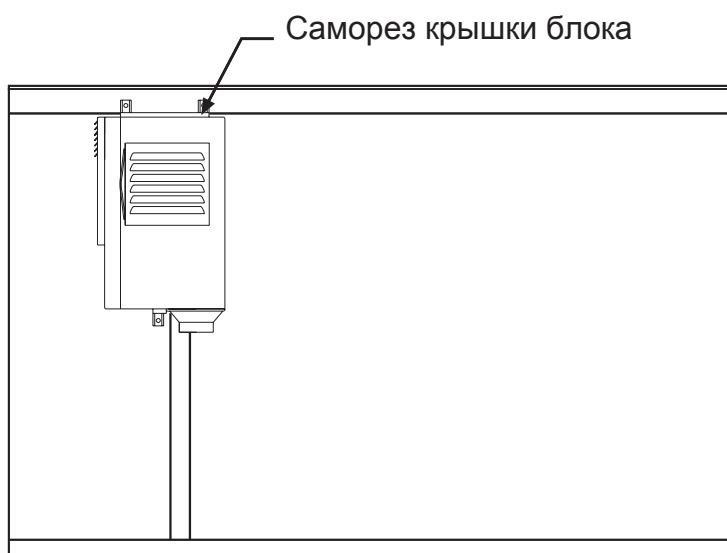

## 2. Присоединение воздуховода

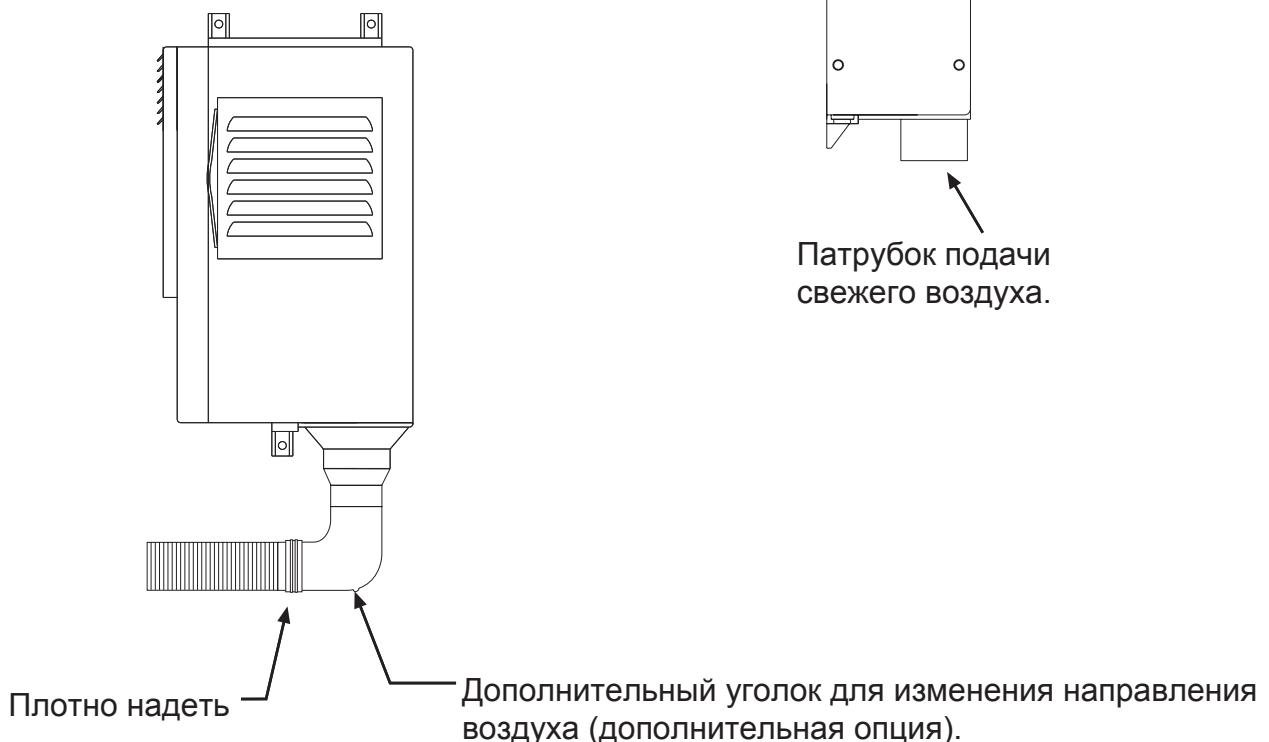


### 3. Подключение блока подмеса свежего воздуха

Блок имеет две клеммы для электроподключения.

F Клемма служит для подключения фазы 220 вольт.

G Клемма служит для подключения нейтрали.

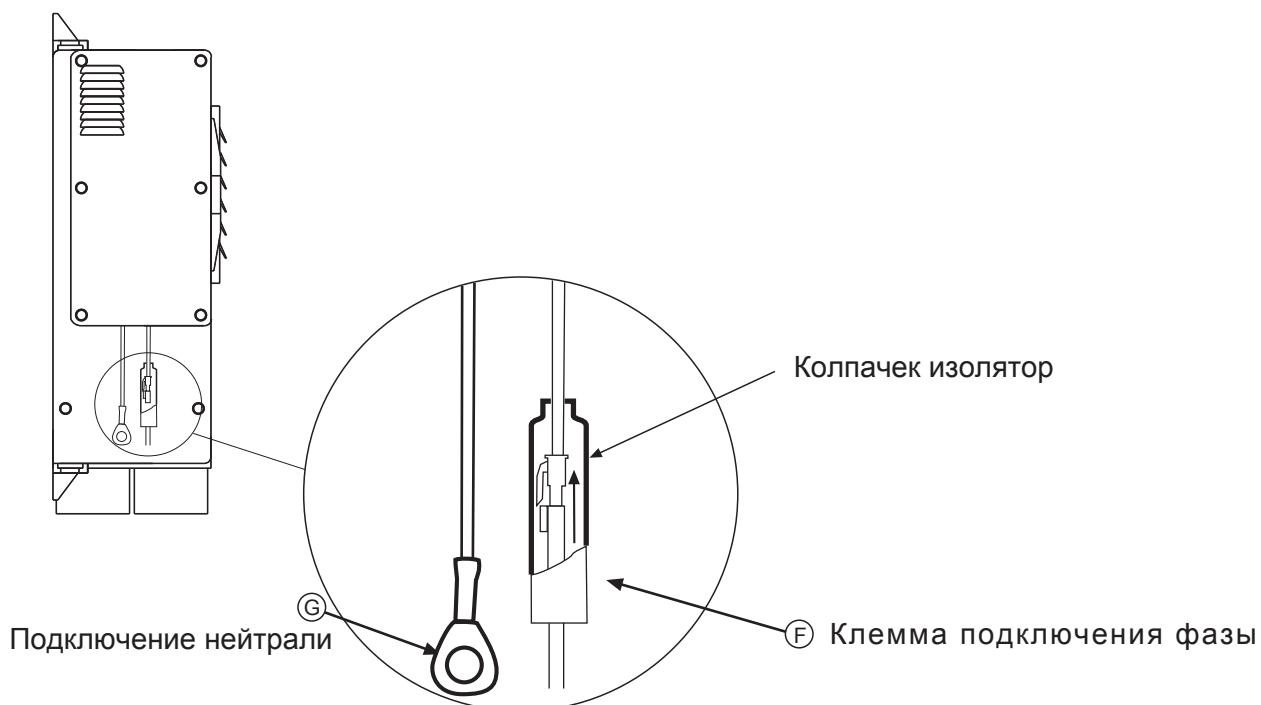

#### Примечание:

Существует два вида комплектации:

1. Кабель с разъемами в комплекте. Разъем кабеля присоединяется к клемме «F», а клемма «G» к нейтрали наружного блока или через кабель к нейтрали клеммной колодки внутреннего блока.

2. Без кабеля в комплекте.

а) Удалите разъемы с клемм «F» и «G»

б) Используйте кабель 2 x 1,5 мм<sup>2</sup>  
подходящей длины (напр. ПВС).

в) Выполните соединение жил кабеля  
соответственно Фаза-Фаза, Нейтраль-Нейтраль.

**Не используйте скрутку!!!** Только пайка,  
опресовка клеммным наконечником и пр.

Надежно изолируйте соединения, во избежание  
короткого замыкания.

